


# Schemat przekroczenia cieku rurociągiem kanalizacyjnym grawitacyjnym

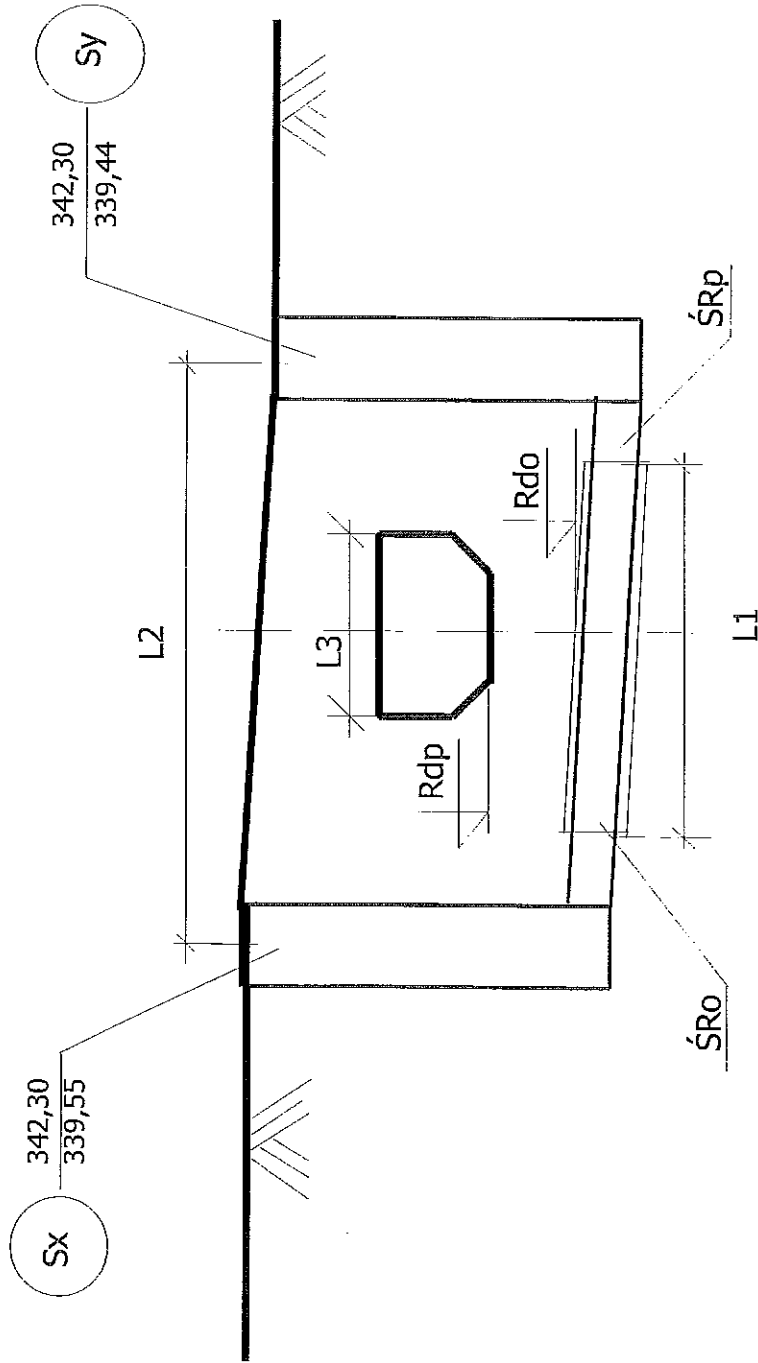

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kłodzku  
ul. Ckrzei nr 1  
57-300 KŁODZKO

ZAK NR5 49.

Symbol przejścia i km (Toczna)	Średnica przewodu mm - SRp	Średnica i typ rury ochronnej mm - SRo	Rzędna dna cieku (przepustu) m n.p.m. -Rdp	Rzędna wierzchu rury ochronnej m n.p.m. - Rdo	Długość rury ochronnej m - L1	Odległość pomiędzy studzienkami m - L2	Szerokość przepustu / mostu m - L3	Numer działki (Stara Bystrzyca)
PC-1 (przewiert) O*170	200 PP kan.	355 PE typu WAVIN TS (SDR 11)	340,64	339,77	14,0	22,0	3,5	105